


# KLASSNINGSPLAN

## Evolutionsmuseets montrar



Om glasburk (volym > 1 liter) går sönder och innehållet rinner ut i skåpet förväntas explosionsfarlig atmosfär uppstå inne i skåpet och utanför skåpet när dörr öppnats.

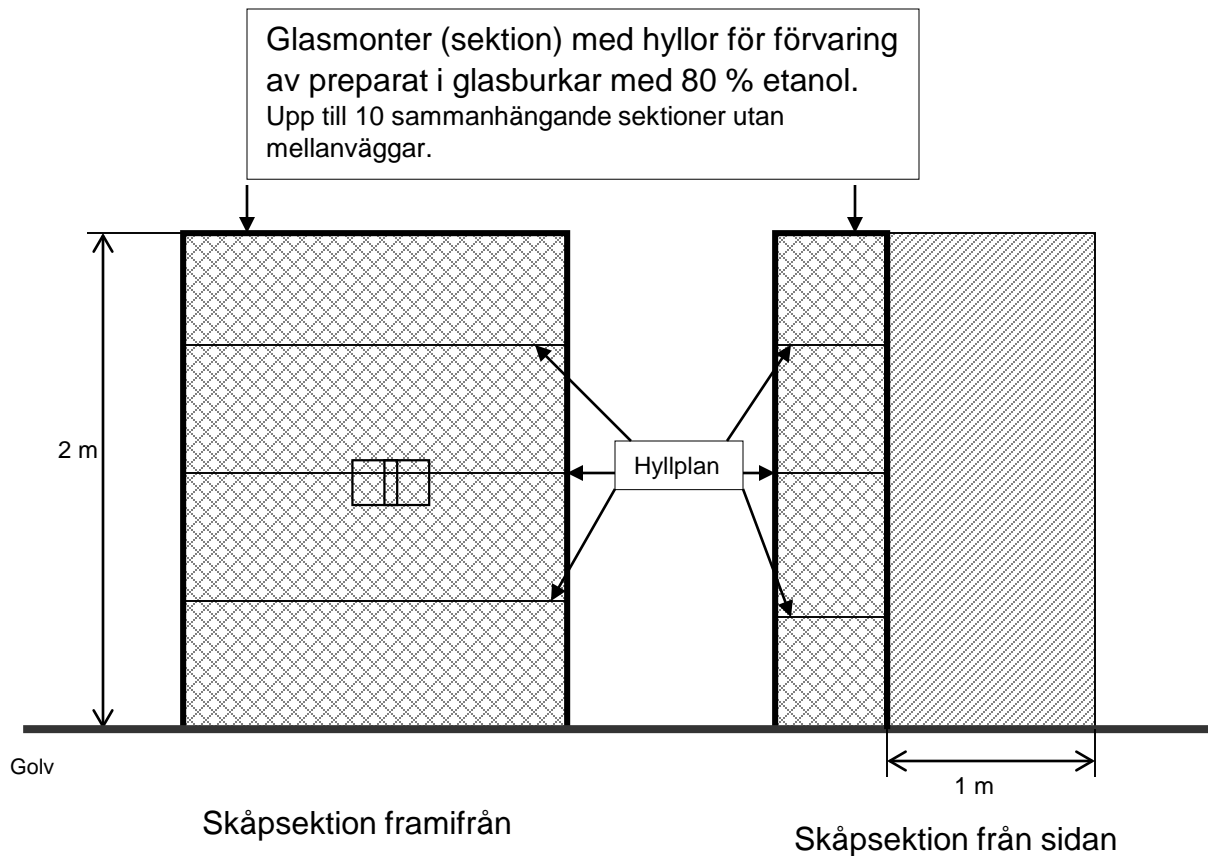

Riskområde zon 1:  
Område där explosiv atmosfär förväntas förekomma ibland vid normal hantering.



Riskområde zon 2.  
Område där explosiv atmosfär inte förväntas förekomma vid normal hantering men om den ändå gör det, endast har kort varaktighet.